Schallabsorptionsgrad von Probe 1005

Messung 3 vom 20080203

Schallabsorptionsgrad α

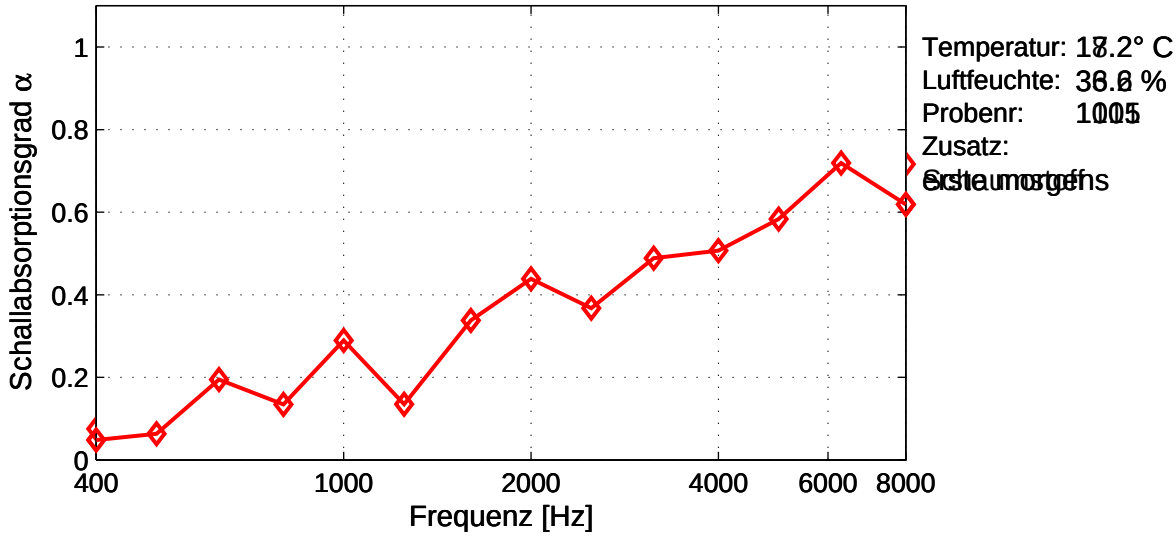

f	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000
α	0.05	0.06	0.19	0.18	0.29	0.23	0.34	0.44	0.47	0.61	0.71	0.78	0.92	0.82
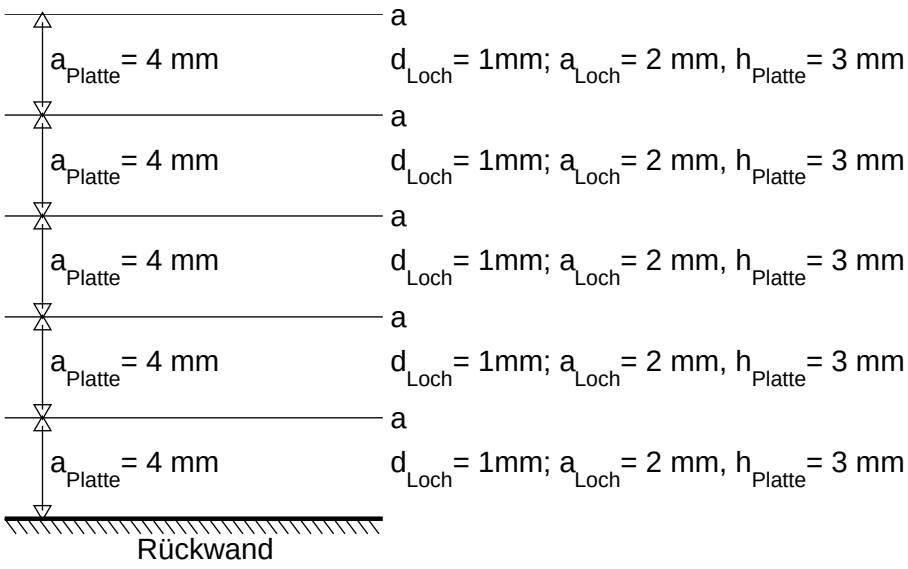
Probenaufbau