


Sensitivitätsanalyse Energy Balance in Bezug auf  $\dot{Q}_{\text{nom}}$  bei  $\Delta T_{\text{room}} = 0 \text{ K}$

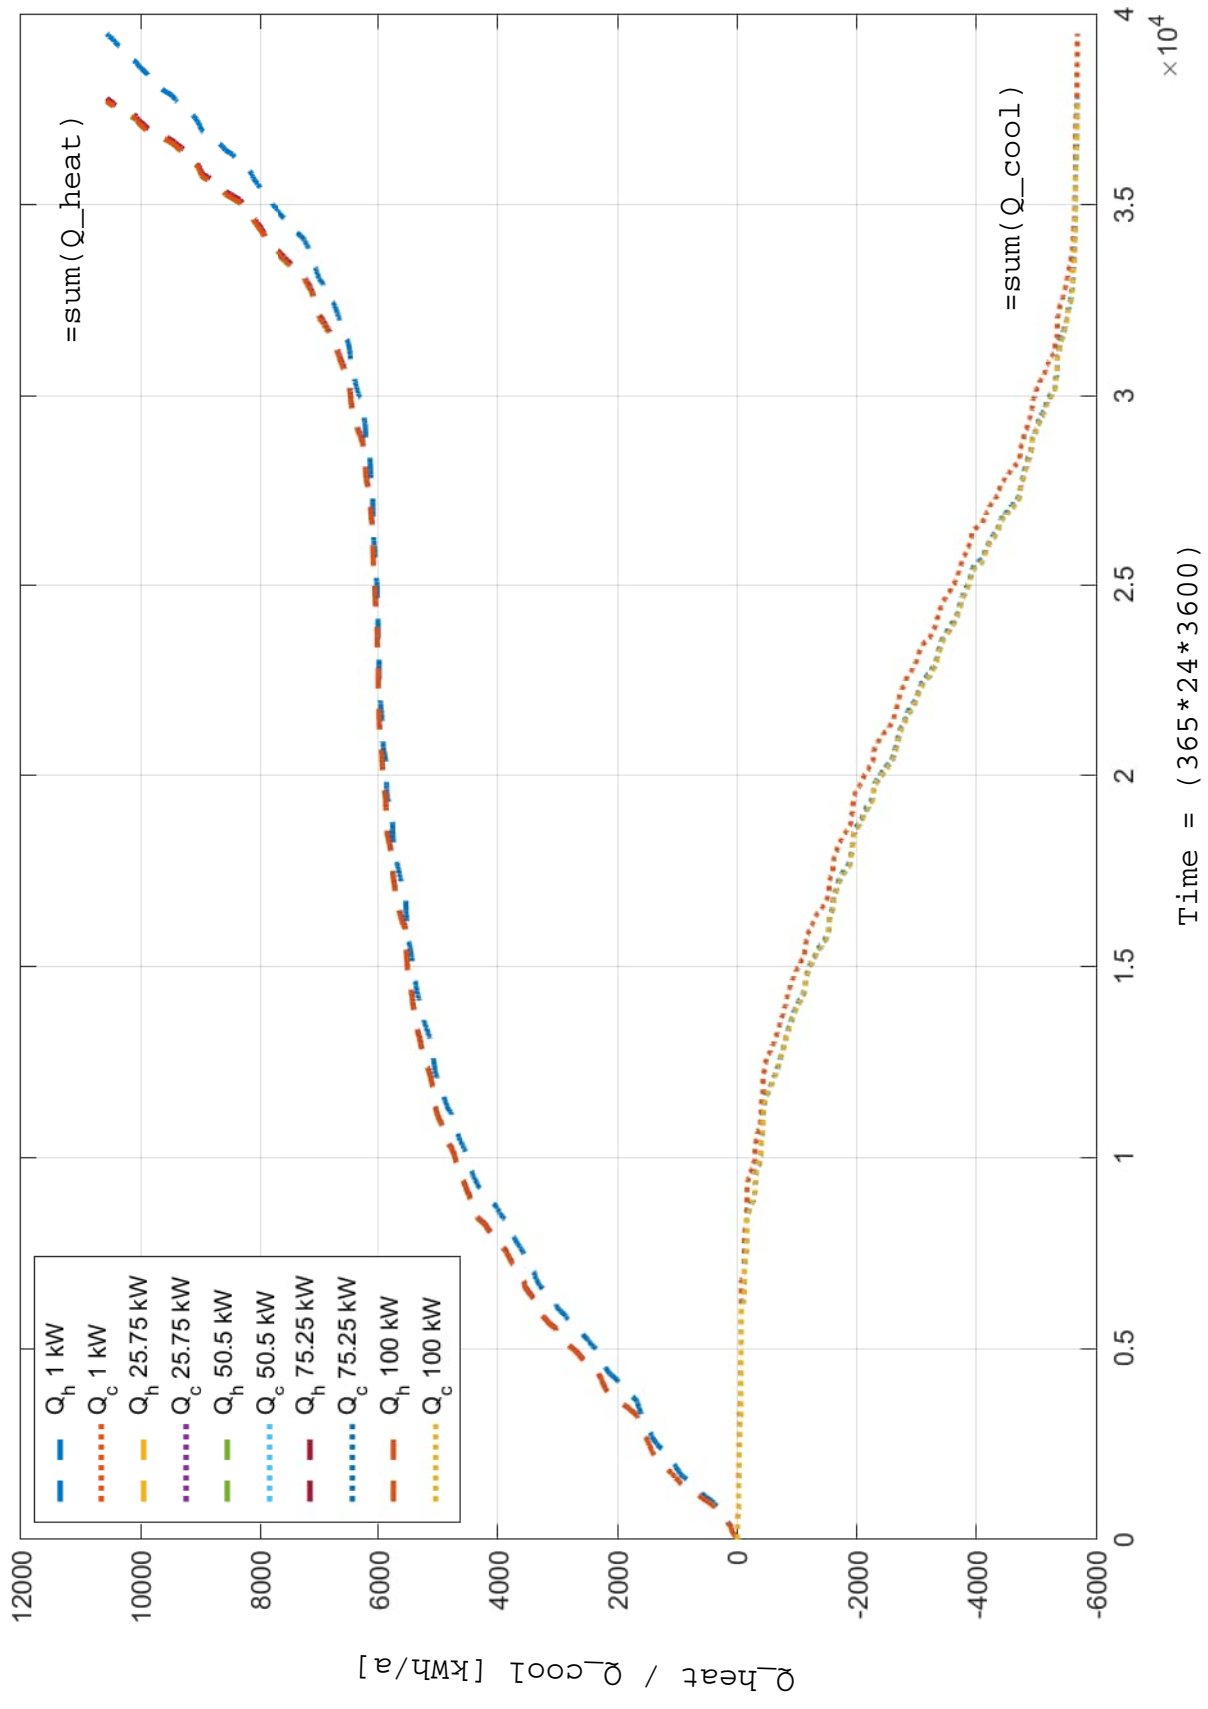

$Q_{\text{dot\_heat}}$ : 5006 W (Heizlast)

$Q_{\text{dot\_cool}}$ : -8460 W (Kühllast)